

Producteur : MATIGNICOURT
Granulats : GRAVILLON 20/50
Péetrographie : Alluvions silico-calcaire
Elaboration : Roulé

Utilisateur : Contrôle externe

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

20 50

Norme P 11-300 (GTR)

Classe D21 (04/01/2012)


	0.063	0.08	0.125	0.25	0.315	0.5	1	2	3.15	4	5	6.3	8	10	11.2	12.5	14	16	20	22.4	31.5	40	50	63	
V.S.S.		12.00						70.00																	
V.S.I.																									

Partie informative

Résultats de production

du 10/05/11 au 14/06/11

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.315	0.5	1	2	3.15	4	5	6.3	8	10	11.2	12.5	14	16	20	22.4	31.5	40	50	63
Maximum	0.60	0.60	0.60	0.60	0.70	0.70	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.03	1.84	4.75	6.63	11.42	23.87	42.64	81.60	88.55	94.39	100.00
Moyenne Xf	0.32	0.33	0.35	0.36	0.44	0.50	0.66	0.67	0.67	0.69	0.70	0.71	0.75	0.82	1.34	3.06	4.45	10.91	23.26	41.08	80.47	87.97	91.47	100.00
Minimum	0.04	0.07	0.09	0.11	0.19	0.30	0.33	0.35	0.35	0.37	0.40	0.42	0.49	0.61	0.84	1.36	2.27	10.41	22.66	39.52	79.33	87.38	88.55	100.00

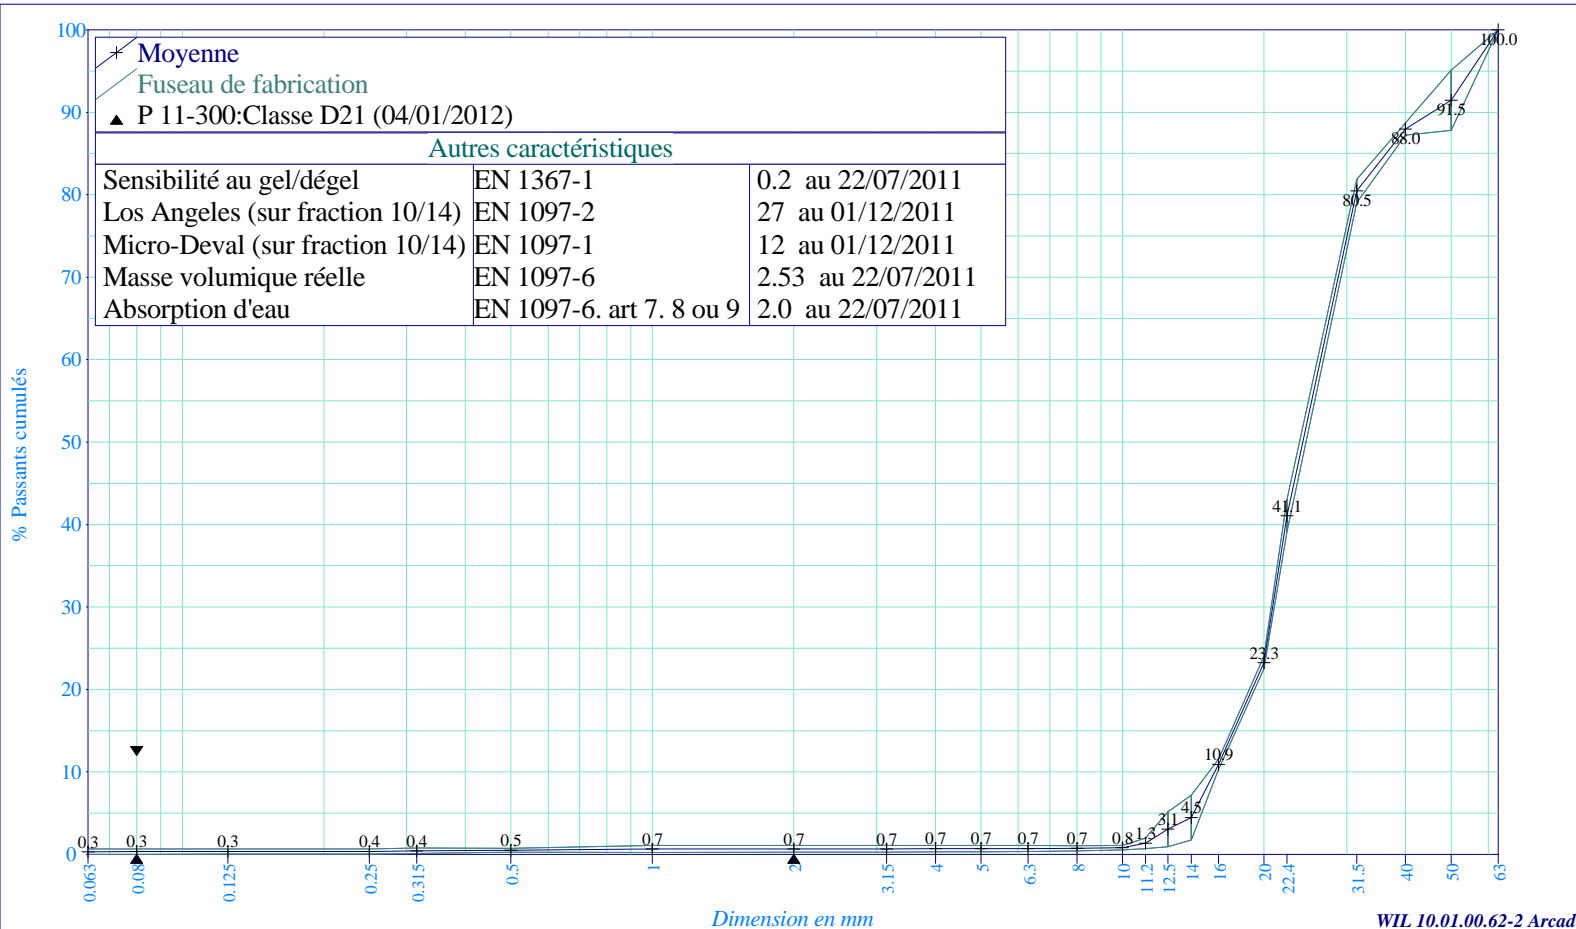

WIL 10.01.00.62-2 Arcade

SIGNATURE